

SEQLED E 10Y 138

NØDLYS

SeqLED E 10Y 138 har 10 års garanti på armatur og batteri. Armaturen er en vann- og støvtett design-armatur for veggmontasje, omgivelsestemperatur ned til -25°C .

SeqLED E 10Y 138 er et elegant og funksjonelt ledelys for innen og utendørs nødlysinstallasjoner.

SeqLED E 10 Y 138 er ment for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. Passer utmerket til kjøpesentre, offentlige bygninger, sportshaller, lagerbygninger og andre innen og utendørs installasjoner.

SeqLED E 10 Y 138 er klargjort med grensesnitt mot:

- eBus
- Pot.fri
- DALI
- Trådløs




FUNKSJONER & FORDELER

- LED-basert ledelys
- Veggmontert
- Leveres som en desentralisert selvtest armatur
- 10 års garanti på armatur og batteri
- Valgfri 1, 3 eller 8 timers nødlysmodus via bryter
- Adresserbar opsjon* - leveres med modul for eBus, pot. fri, DALI eller trådløs
- Høyt lysutbytte - 1t = 280lm / 3t = 120lm / 8t = 110m**
- Omgivelsestemperatur ned til -25°C
- IP65 støv- og vanntett armatur
- Forventet levetid LED > 100 000 timer – mindre vedlikehold
- Enkel og rask montasje og vedlikehold – mindre vedlikeholdskostnader

* Bestilles separat

** Ekstra batteri må bestilles for 8 timer

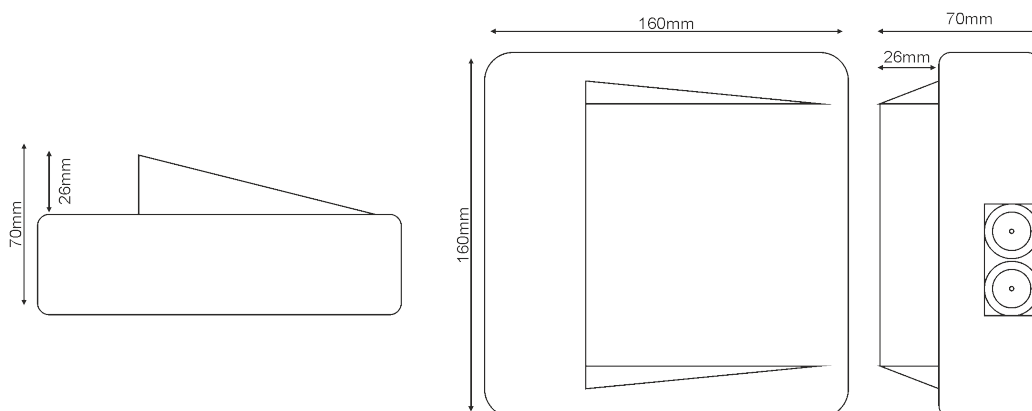

Honeywell

TEKNISKE DATA - SEQLED E 10Y 138

TEKNISKE DATA	
Leseavstand	-
Driftsspenning	220-240VAC / 50-60Hz
Effektforbruk	4.8W / 5VA
Batteri (Li ₄ Ti ₅ O ₁₂)	1t & 3t: 4.8V/1Ah 8h: 2x4.8V/1Ah
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse / dyputladningsbeskyttelse
Batteri ladetid	16 timer
Batteri reservetid	1 time, 3 timer eller 8 timer (via bryter)
Lyskilde	1 hvit power LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 100 000 timer
Lysutbytte	280 / 120 / 110 lm
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 til 40 °C
Fuktighet	Opp til 95%
Slagfasthet (IK)	IK10
Tetthetsgrad	IP65
Dimensjoner	160 x 160 x 70 mm
Vekt	640/ 730 gr
Farge	Hvit, RAL 9010
Materiale	ABS/PC, PC
Montasje	Veggbrakett

ARTIKKEL NR.	DESCRIPTION
138005.10	SeqLED E NM ST LED 230V 10Y 138t
290097	Plug-in modul elBus
290099	Plug-in modul pot fri
290091.3	Plug-in modul DALI
290091.2	Plug-in modul Trådløs
138091.2	Plug-in modul Trådløs T2
290BAT.5	Batteri 4.8V/ 1Ah Li ₄ Ti ₅ O ₁₂

AVSTANDSTABELLER - SeqLED E 10Y 138

SeqLED E Antipanikk

138005.10_1h (280lm)

Antipanikkområde (0.5 lux)						
Avstandstabellen er basert på følgende paramenter:	Monteringshøyde (m)					m ²
		Vedlikeholdsfaktor: 1,00	2,00	3.65	8.18	
Nødbelysningsfaktor: 1,00	2,50	4.28	9.32	7.82	3.51	359577089
Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 0,50 lx	3,00	4.98	10.54	8.31	3.76	230696928
Emaks / Emin 40:1	3,50	5.60	11.87	8.70	3.98	827106042
Avstand fra vegg 0,50m	4,00	5.85	13.22	9.06	4.24	
	5,00	5.96	15.31	10.16	4.97	
	6,00	x			x	

Antipanikkområde (1 lux)						
Avstandstabellen er basert på følgende paramenter:	Monteringshøyde (m)					m ²
		Vedlikeholdsfaktor: 1,00	2,00	3.34	7.05	
Nødbelysningsfaktor: 1,00	2,50	3.98	8.37	6.13	2.80	568696128
Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 1 lx	3,00	4.09	9.68	6.50	3.06	461885030
Emaks / Emin 40:1	3,50	4.20	10.57	7.09	3.46	945243234
Avstand fra vegg 0,50m	4,00	x			x	

Førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter (5 lux)			
Avstandstabell, 5 lux	Monteringshøyde (m) fra gulv		
		I henhold til EN 1838 skal førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter belyses med minimum 5 lux, det skal plasseres en armatur i nærheten, dvs innefor 2 meter målt horisontalt	2,00
	2,50	1.80	1.40
	3,00	1.90	1.70
	3,50	1.70	x
	4,00	1.40	x

138005.10_3h (120lm)

Antipanikkområde (0.5 lux)						
Avstandstabellen er basert på følgende paramenter:	Monteringshøyde (m)					m ²
		Vedlikeholdsfaktor: 1,00	2,00	3.29	6.83	
Nødbelysningsfaktor: 1,00	2,50	3.79	8.22	5.79	2.68	48
Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 0,50 lx	3,00	3.81	9.4	6.23	3.01	59
Emaks / Emin 40:1	3,50	3.92	9.85	6.94	3.40	68
Avstand fra vegg 0,50m	4,00	x	9.95	3.39	x	

Antipanikkområde (1 lux)						
Avstandstabellen er basert på følgende paramenter:	Monteringshøyde (m)					m ²
		Vedlikeholdsfaktor: 1,00	2,00	2.68	6.20	
Nødbelysningsfaktor: 1,00	2,50	2.78	6.62	4.89	2.39	32
Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 1 lx	3,00	x			x	0
Emaks / Emin 40:1						
Avstand fra vegg 0,50m						

Førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter (5 lux)			
Avstandstabell, 5 lux	Monteringshøyde (m) fra gulv		
		I henhold til EN 1838 skal førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter belyses med minimum 5 lux, det skal plasseres en armatur i nærheten, dvs innefor 2 meter målt horisontalt	2,00
	2,50	1.20	1.10
	3,00	0.80	x
	3,50		

Ekstra batteri må bestilles for 8 timer.

138005.10 8h_med 2 batt (110lm)

Antipanikkområde (0.5 lux)						
	Monteringshøyde (m)					m ²
Avstandstabellen er basert på følgende parameter:						
Vedlikeholds faktor: 1,00	2,00	3,26	6,77	5,25	2,37	36
Nødbelysningsfaktor: 1,00	2,50	3,66	8,13	5,61	2,62	46
Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 0,50 lx	3,00	3,69	9,15	6,10	2,98	56
Emaks / Emin 40:1	3,50	3,77	9,38	6,86	3,36	64
Avstand fra vegg 0,50m	4,00	x			x	

Antipanikkområde (1 lux)						
	Monteringshøyde (m)					m ²
Avstandstabellen er basert på følgende parameter:						
Vedlikeholds faktor: 1,00	2,00	2,57	6,04	4,10	1,97	25
Nødbelysningsfaktor: 1,00	2,50	x			x	0
Minimum belysningsstyrke på antipanikkområdet: 1 lx	3,00					
Emaks / Emin 40:1	3,50					
Avstand fra vegg 0,50m						

Førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter (5 lux)			
	Monteringshøyde (m) fra gulv		
Avstandstabell, 5 lux			
I henhold til EN 1838 skal førstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter belyses med minimum 5 lux, det skal plasseres en armatur i nærheten, dvs innefor 2 meter målt horisontalt	2,00	1,10	0,90
	2,50	1,10	1,10
	3,00	0,70	x
	4,00		

For more information:
www.hls-eltek.no

Honeywell Life Safety AS
Postboks 263, 1372 Asker
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 815 03 180

SeqLED E 10Y 138 NO Rev 1 08-2022

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell